


ОТЧЕТ
МАОУ «ЛГ № 27» по устранению нарушений,
выявленных ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области

№ п/п	Реквизиты предписания, содержание пункта предписания, сокращенное наименование учреждения, адрес проведения работ (в каждой строке)	Наименование работ	Срок устранения по предписанию	Отчет по устранению замечаний
1	2	3	6	8
1	<p>Предписание № 60/1/1 от 20.03.2020 ст. 4, ст. 6 ч.1 п. 2 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>При обследовании системы автоматической пожарной сигнализации установлено, что при возникновении пожара в здании гимназии не осуществляется взаимодействие с системами вентиляции, а именно: при возникновении пожара в здании гимназии не осуществляется отключение вентиляции в горячем цехе помещения столовой МАОУ «ЛГ № 27» ул. Арктическая, д.16</p>	<p>В здании гимназии в горячем цехе помещения столовой обеспечить взаимодействие системы автоматической пожарной сигнализации с системами вентиляции при возникновении пожара</p>	01.12.2020	<p>Выполнено силами ООО «М.О.П.С.» Договор №13-2020 от 15.06.2020. Акт выполненных работ №262 от 31.08.2020.</p>
2	<p>Предписание № 60/1/1 от 20.03.2020 ст. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Помещение горячего цеха столовой здания гимназии не заблокировано</p>	<p>Помещение горячего цеха столовой здания гимназии заблокировать автоматической пожарной сигнализацией</p>		

	автоматической пожарной сигнализацией МАОУ «ЛГ № 27» ул. Арктическая, д.16			
3	Предписание № 60/1/1 от 20.03.2020 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гимназии не способны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения этих функций и эвакуации людей в безопасную зону МАОУ «ЛГ № 27» ул. Арктическая, д.16	Применить кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гимназии, способные сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону		
4	Предписание № 60/1/1 от 20.03.2020 ст. 83 ч. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В здании гимназии не обеспечивается автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации МАОУ «ЛГ № 27» ул. Арктическая, д.16	В здании гимназии обеспечить автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации		

5	<p>Предписание № 60/1/1 от 20.03.2020 пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации В складском помещении пищеблока в здании гимназии сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации МАОУ «ЛГ № 27» ул. Арктическая, д.16</p>	<p>В складском помещении пищеблока в здании гимназии восстановить предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p>	01.12.2020	<p>Выполнено силами ООО «Немига» Договор №50 от 07.07.2020. Акт сдачи-приемки от 27.07.2020.</p>
---	---	--	------------	--

Директор

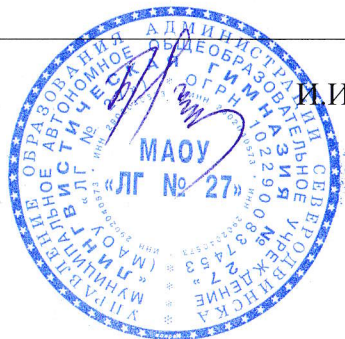

И.И. Братаева